


BUDYNEK B3 RZUT III PIĘTRA

- LEGENDA:
- tablica rozdzielcza TR-K
 - gniazdo wtyk. 230V/16A kodowane, podwójne
 - korytko instalacyjne

Uwaga!

- Przewody YDYpzo 3x2,5mm² zasilające gniazda wtykowe komputerowe, układać w wydzielonej części koryt montowanych dla komputerowej sieci logicznej,
- Rodzaje i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym,
- Instalacje wykonać w układzie TN-S.

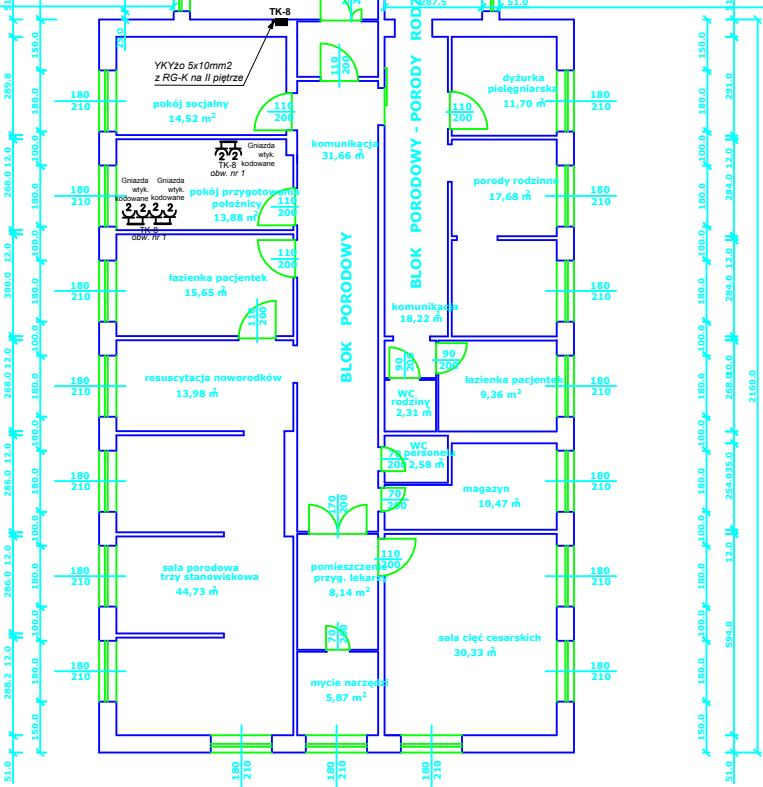

BUDYNEK B2 RZUT III PIĘTRA

ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SAIT 49-300 Brzeg, ul. Makarskiego 9/7			
Temat: Plan dedykowanej instalacji 230V zasilania komputerów		Skala: 1:100	
Obiekt: Budynek BCM w Brzegu ul. Mossora nr 1		Nr rys.: 4/E	
Droga: Elektryczna		Data: 02.2014	
Projektant: Inż. Sz. Łukawiecki		Dyktant: Podpis	
Opracował: W. R. Sztorc		Dyktant: Podpis	